




## TECHNICKÝ LIST POŽÁRNÍCH VRAT VÝSUVNÝCH GGS EI 60

Technické listy slouží k určení základní prostorové náročnosti požárních výsuvných uzávěrů. Další rozměry, popřípadě atypické požadavky, mohou být řešeny na vyžádání.

**GGG EI 60**


**MOTOR**

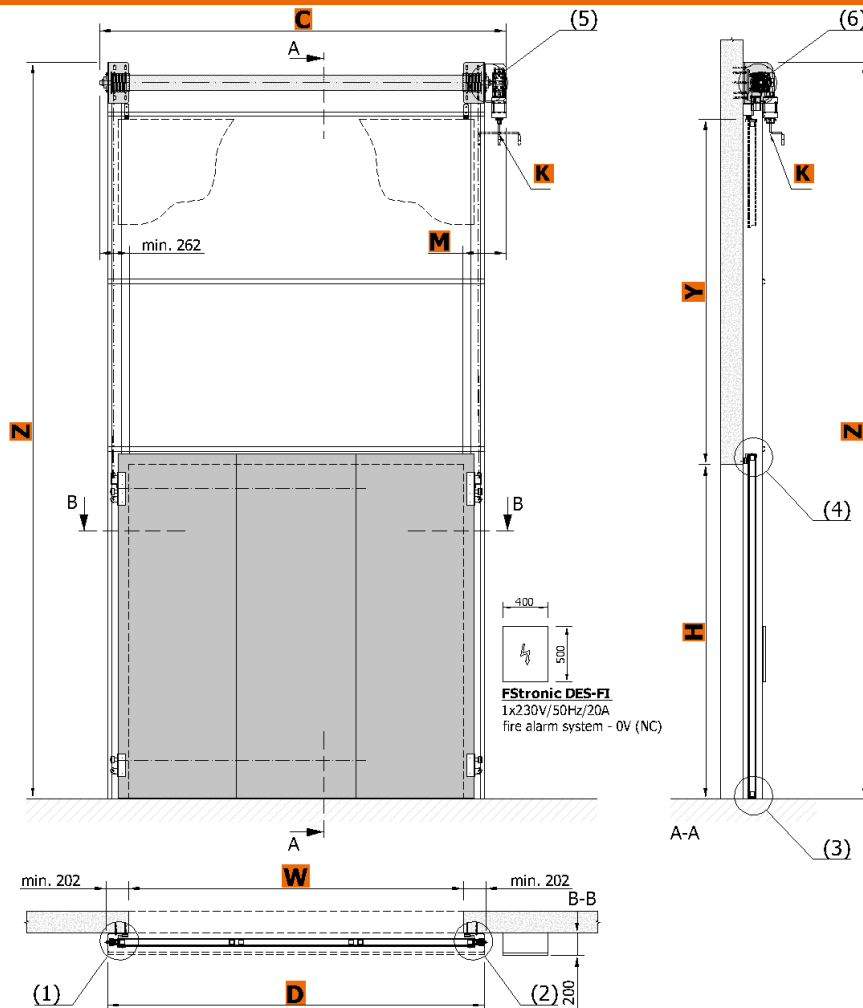

Maximální plocha otvoru = 34 m<sup>2</sup>, maximální výška H ≤ 6,2 m.

W	šířka otvoru [mm]	H	výška otvoru [mm]
Y	dojezd křídla	=	H + 90 mm
D	vnější rozteč drah	=	W + 2x min. 185 mm (+ 2x 17 mm šrouby)
C	celková šířka	=	W + M + min. 262 mm
A	min. výška ocelové konstrukce	=	Z + 50 mm
M	motor od hrany otvoru	=	375 mm až 425 mm
K	prostor pro kliku motoru	=	400 mm x 400 mm
Z	celková výška	=	H + Y + 510 mm

Průměrná hmotnost křídla = 50 kg/m<sup>2</sup>

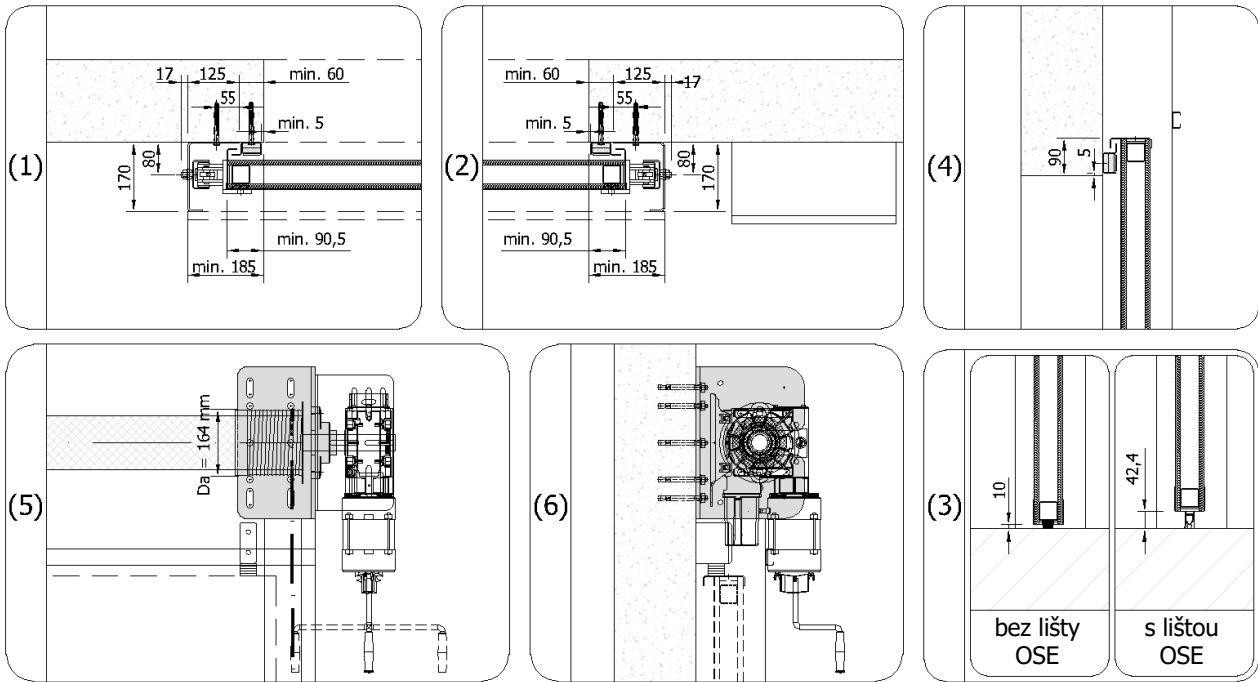

## Minimální požadované rozměry ocelové konstrukce



Stavební připravenost průchozího otvoru zajišťuje odběratel dle požadavků dodavatele a v závislosti na typu ostění a nadpraží průchozího otvoru.

Kotevní konzoly lze uchytit pomocí kotevních šroubů (beton, plná cihla) nebo na připravenou ocelovou konstrukci odpovídající požární odolnosti (sádkartonová stěna, sendvičové opláštění a podobně). Nutno dodržet rovinnost stěny a podlahy s odchylkou nejvýše 3 mm/m.

Technické změny jsou vyhrazeny.